



Datum  
2026-01-26  
Diarienummer  
KS-2024/1492.210

Handläggare  
Linda Dahlberg  
Linda.Dahlberg@huddinge.se

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## **Svar på remiss från Vattenfall Eldistribution AB – Kompletterande samråd inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-ledning mellan Masmo och Glömsta**

### **Förslag till beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 26 januari 2026, överlämnas till Vattenfall Eldistribution AB som svar på remissen Kompletterande samråd inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-kraftledning mellan Masmo och Glömsta.

### **Sammanfattning**

Vattenfall Eldistribution AB ansöker hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att ersätta befintlig 70 Kv-kraftledning mellan transformatorstation Masmo i Kungens kurva och transformatorstation Flemingsberg med ny 130 Kv-kraftledning. Vattenfall Eldistribution AB har begärt att Huddinge kommun yttrar sig i ett kompletterande samråd för sträckan mellan station Masmo och ny planerad nätstation i Glömsta. Kommunen har tidigare yttrat sig i två tidigare samråd för denna sträcka. Aktuellt samråd behandlar området intill Fullersta kvarn.

Sökande har gjort bedömningen att det inte är tekniskt möjligt att förlägga en markkabel i Kvarnlyckevägen och har därför studerat alternativ för att ansluta med ny kraftledning till Fullerstakvarnsvägen. Samrådet berör tre utredningsstråk som med antingen luftledning eller markkabel ansluter till Fullerstakvarnsvägen där markkabel föreslås. Utredningsstråken berör naturvärden, vattendrag och ett mindre område med sammanhängande bebyggelse.



Datum  
2026-01-26

Diarienummer  
KS-2024/1492.210

I Huddinge kommuns yttrande framgår att kommunen instämmer i att markkabel via Fullerstakvarnsvägen är bästa sträckan att nå Gamla Stockholmsvägen. Kommunen betonar också att det är av stor vikt att passagen över kvarndammen utformas och förläggs där den gör minsta möjliga fysiska och visuella intrång.

Övergripande hänvisar kommunen till tidigare yttranden med information om området kring Fullersta kvarn och omkringliggande områden kring den planerade kraftledningen. Slutligen önskar Huddinge kommun en fortsatt tät dialog med Vattenfall Eldistribution AB för att tidigt hantera eventuella motstridiga intressen.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB (sökande) planerar att ersätta befintlig 70 kV kraftledning mellan transformatorstation Masmö i Kungens kurva och transformatorstation Flemingsberg med två nya 130 kV kraftledningar. Den ena av kraftledningarna planeras mellan station Masmö och en ny transformatorstation som planeras till Glömsta.

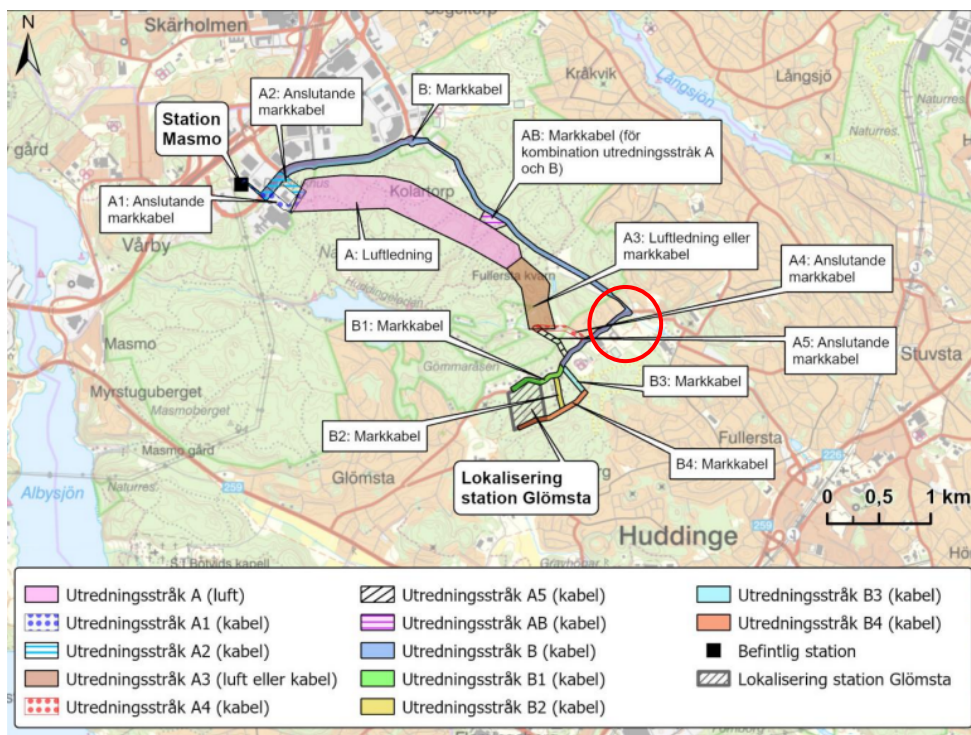


Bild 1. Tidigare samradda utredningsstråk, röd ring visar område som utreds i aktuellt samråd.



Datum  
2026-01-26

Diarienummer  
KS-2024/1492.210

Samråd för denna sträcka hölls under hösten 2024 där sökande presenterade ett luftledningsalternativ med två kortare kabelsträckningar in till station Masmo. Våren 2025 genomfördes ett kompletterande samråd där både en sträckning med enbart markkabel samt två alternativ för sträckning med kombinerad luftledning och markkabel presenterades. Föreliggande samrådsunderlag utgör komplettering till samrådsunderlaget från hösten 2024 samt det kompletterande samrådsunderlag från våren 2025 och behandlar särskilt området intill Fullersta kvarn (markerad röd ring).

Efter samrådet våren 2025 har sökande gjort bedömningen att det inte är tekniskt möjligt att förlägga en markkabel i Kvarnlyckevägen då det inte går att säkerställa framkomlighet för räddningstjänsten för denna sträcka. Inför detta kompletterande samråd har sökande därför studerat alternativ för att ansluta med ny kraftledning till Fullerstakvarnsvägen. Nästa steg för sökande blir att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

## Stråk under utredning i aktuellt samråd

Utredningsstråken som nu presenteras är bredare än vad slutgiltiga ledningssträckningen kommer att vara. Detaljstudier och anpassningar till berörda värden, intressen och inkomna synpunkter inom stråken kommer att ske. För markkabel har i möjlig mån befintliga vägar följts. För luftledning har i möjlig mån befintliga ledningsgator följts. Planerad luftledning kommer i slutändan att kräva cirka 40 meter öppen skogsgata.



Datum  
2026-01-26

Diarienummer  
KS-2024/1492.210

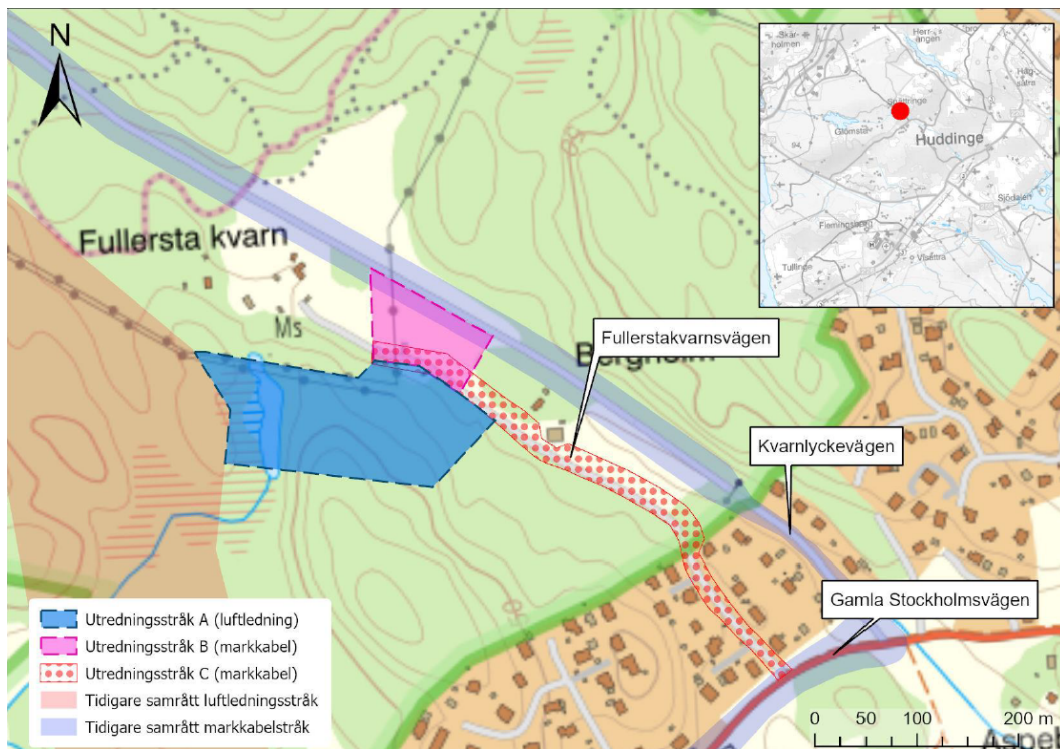


Bild 2. Stråk under utredning i aktuellt samråd.

Samrådet berör tre utredningsstråk. Två av dem (A och B) är beroende av vilken anslutning som utredningen för hela sträckan mellan station Masmo och Glömsta resulterar i.

- Utredningsstråk A (blåmarkerat område): Innebär en luftledning som möjliggör anslutning av tidigare samrätt luftledningsstråk med Fullerstakvarnsvägen och planeras parallellt med befintlig 20 kV-ledning. Denna korsar ett ekologiskt särskilt känsligt område av vattendrag och sumpskog.
- Utredningsstråk B (rosamarkerat område): Innebär markkabel som möjliggör en anslutning av tidigare samrätt markkabelstråk längs Brandvägen. Stråket berör en beteshage och korsar ett meandrande vattendrag.
- Utredningsstråk C (prickat område): Berör utpekad allé som inte kunnat återfinnas och troligtvis är avverkad. Stråket berör också ett bostadshus och mindre område med sammanhängande bebyggelse utmed Fullerstakvarnsvägen.



Datum  
2026-01-26

Diarienummer  
KS-2024/1492.210

## Områdets förutsättningar

I utredningarna som sökande genomfört inför ansökan om tillstånd hos Ei framgår att det finns flera inventerade naturmiljöobjekt inom området. Området innehåller även invasiva växtarter. Fågelinventering har visat på häckande arter men det finns inga tidigare inrapporterade skyddsklassade fågelarter. Inom 100 meter från aktuella stråk ligger torpet Fullersta kvarn. Här finns också en viktig ingång till Gömmarens naturreservat med informationstavla och parkering. Planerad kraftledning innebär ingen inskränkning i användandet av marken för allmänheten. Sökande bedömer att stråken är förenliga med gällande planer.

## Förvaltningens synpunkter

Huddinge kommuns yttrande i det kompletterande samrådet är samberett genom kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen.

Två av utredningsstråken (A och B) är beroende av vilken anslutning som utredningen för hela sträckan mellan station Masmo och Glömsta resulterar i. Det innebär att kommunen inte kan förorda någon av dem i det här samrådet. Både utredningsstråk A och B ansluter sedan till utredningsstråk C.

- Utredningsstråk A: Det är av stor vikt att passagen över kvarndammen utformas och förläggs där den gör minsta möjliga fysiska och visuella intrång. I Vattenfalls underlag anges att befintliga 20 kV-ledningar behöver vara i drift fram till att ny 130 kV-ledning är byggd och att det därför i nuläget inte går att säga hur pass mycket av befintlig ledningsgata som kan nyttjas men att skogsgatans bredd som mest kommer uppgå till 40 meter. Om befintlig 20 kV-ledning ska vara kvar önskar kommunen att denna hängs upp i de nya kraftledningsstolparna för att minska den totala anläggningen av stolpar och skogsgata.
- Utredningsstråk B: Markkabeln bör så lång det är möjligt förläggas i den gångstig som löper från parkeringsplatsen vid Fullersta kvarn till Brandvägen. På så sätt minimeras negativ påverkan på hagarna och vattenvårdsåtgärderna i form av meanderslingor.
- Utredningsstråk C: Stråket är enligt kommunen den bästa sträckan att nå Gamla Stockholmsvägen. Placeras markkabeln i vägen blir påverkan så liten som möjligt såvida inte en bredare anläggningsgata krävs.



Datum  
2026-01-26

Diarienummer  
KS-2024/1492.210

I övrigt hänvisar kommunen till tidigare yttranden med information om området Fullersta kvarn och omkringliggande områden till den planerade kraftledningen mellan stationen i Masmo och den planerade stationen i Glömsta.

Slutligen önskar Huddinge kommun en fortsatt tät dialog med Vattenfall Eldistribution AB för att tidigt hantera eventuella motstridiga intressen.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Vattenfall Eldistribution AB behöver söka tillstånd eller dispens för anläggnings- och underhållsarbete i naturreservat eller där Huddinge kommun är markägare.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Mats Hermansson  
Samhällsbyggnadsdirektör

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande, Svar på remiss från Vattenfall Eldistribution AB -  
Kompletterande samråd inför ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-ledning mellan Masmo och Glömsta
- Bilaga 1. Huddinge kommuns yttrande till Vattenfall Eldistribution AB  
Bilaga 2. Remissmissiv  
Bilaga 3. Samrådsunderlag

### **Beslutet ska skickas till**

Vattenfall eldistribution AB genom Sweco, [masmoglomsta@sweco.se](mailto:masmoglomsta@sweco.se)  
Natur- och stadsmiljönämnden

Huddinge kommun  
Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge  
Besök  
Kommunalvägen 28  
Tfn vxl: 08-535 300 00  
[huddinge@huddinge.se](mailto:huddinge@huddinge.se)  
[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)